



Mikroorganismen im Gärverlauf

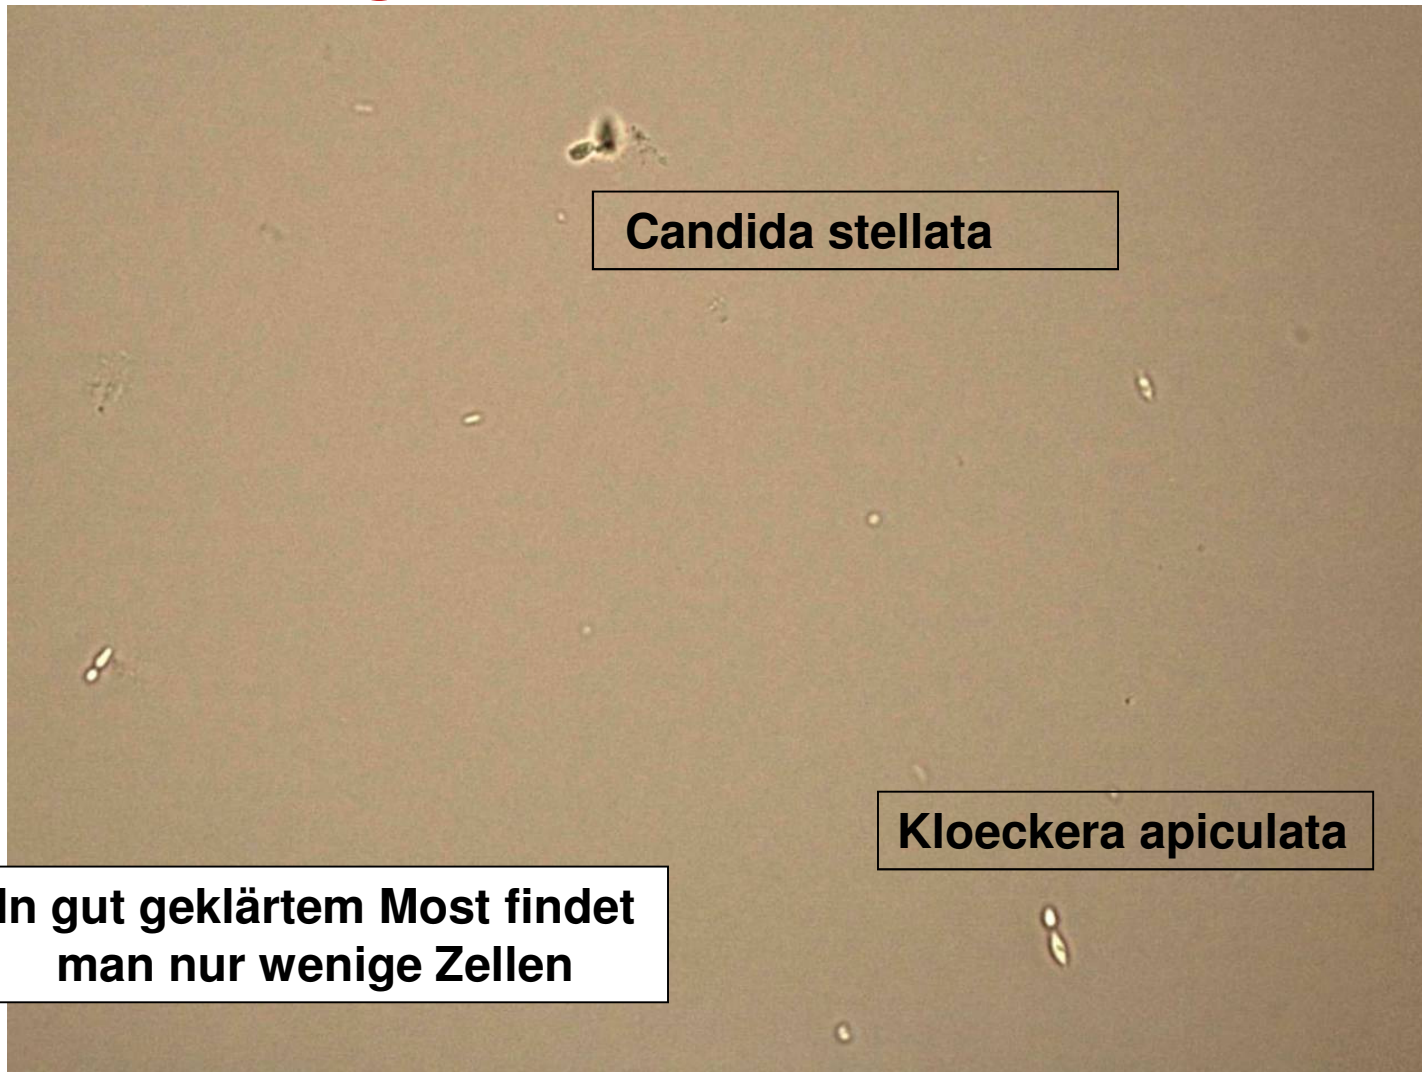


**Ausgangsmost vor der Beimpfung mit Trockenreinzuchtheife (TRZH),
Objektiv 40x**

Mikroorganismen im Gärverlauf

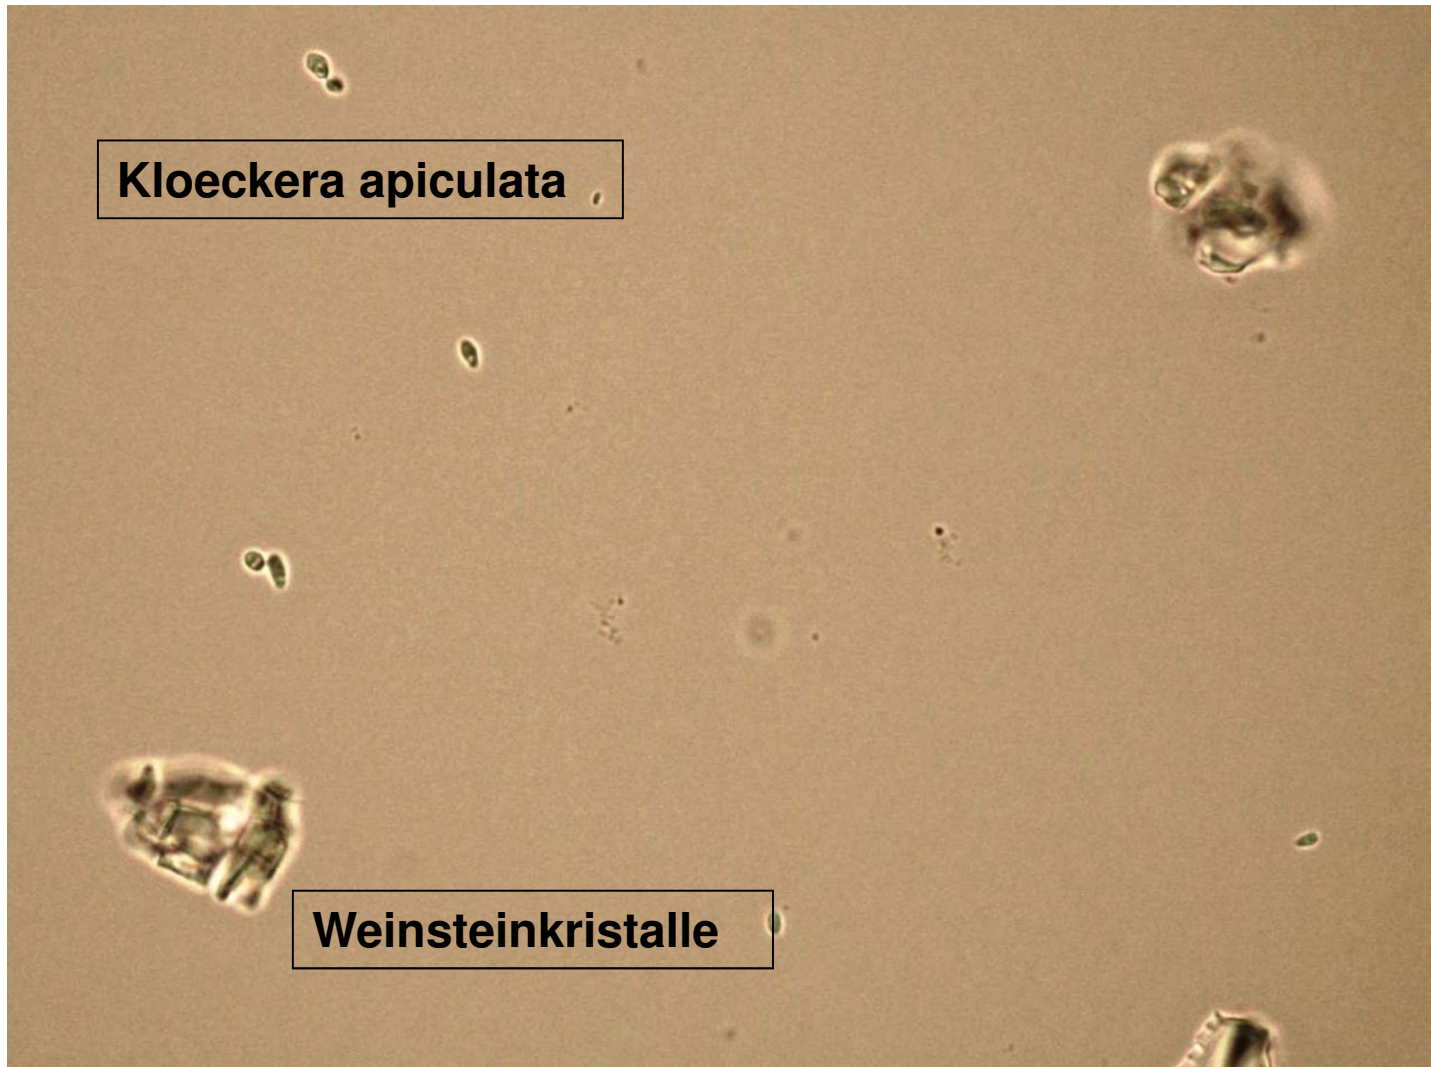

**Ausgangsmost vor der Beimpfung mit Trockenreinzuchthefer (TRZH),
Objektiv 40x**

Mikroorganismen im Gärverlauf

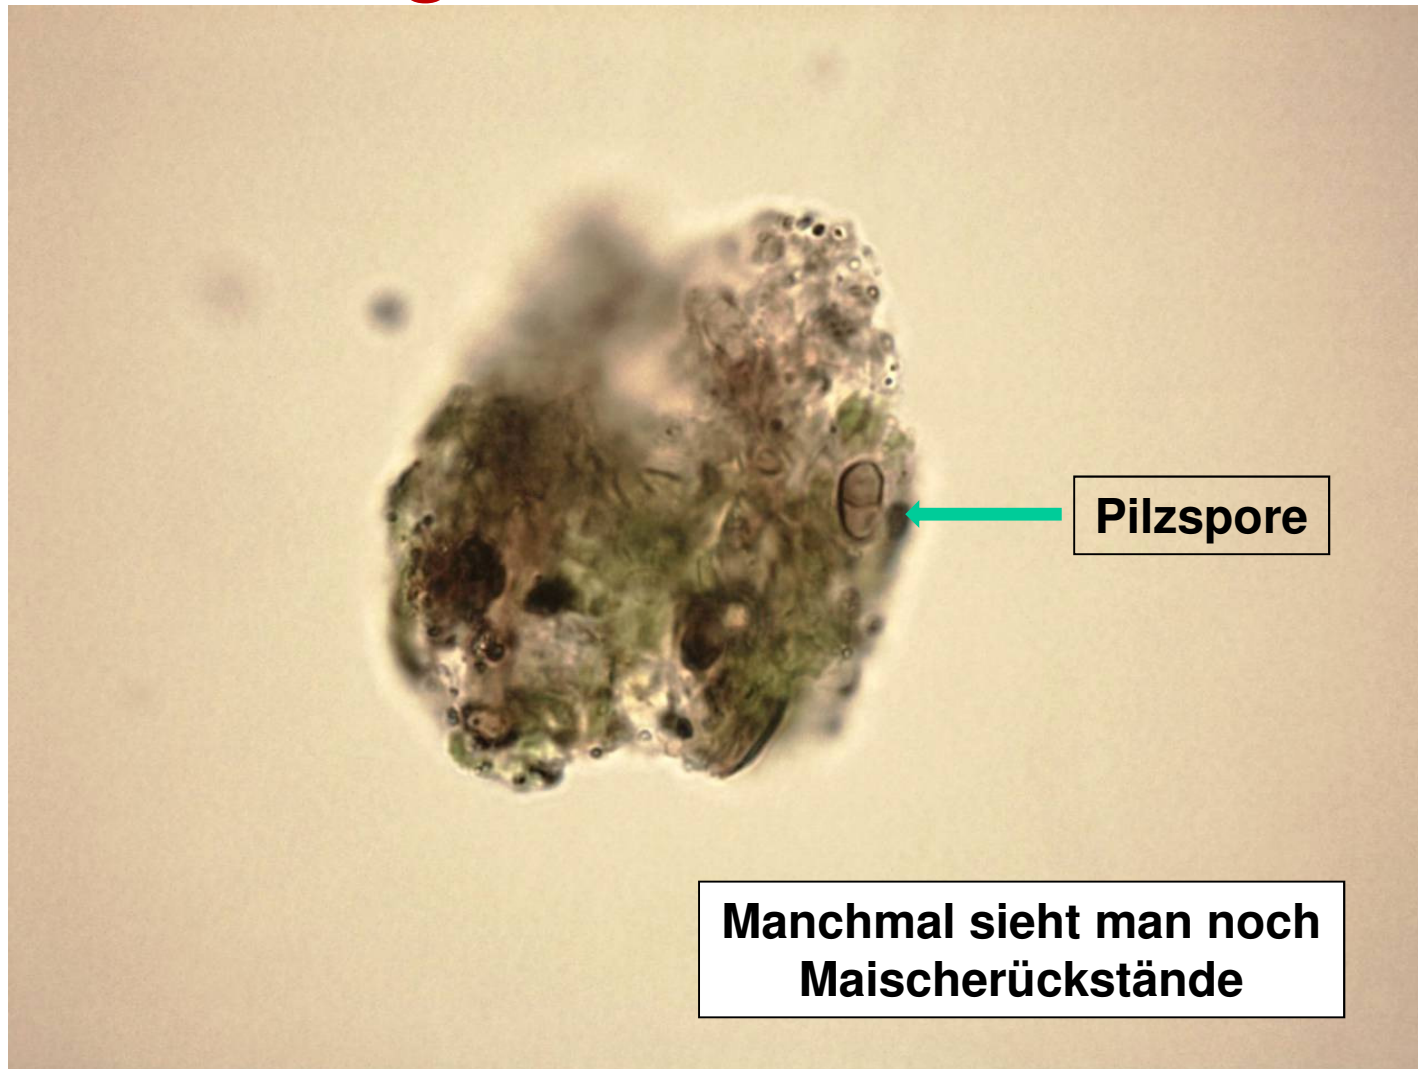

**Ausgangsmost vor der Beimpfung mit Trockenreinzuchthefer (TRZH),
Objektiv 100x**


Mikroorganismen im Gärverlauf



Sofort nach dem Beimpfen sind die großen Zellhaufen aus dem TRZH-Präparat noch nicht komplett aufgelöst


Most, sofort nach der Beimpfung mit TRZH, Objektiv 40x

Mikroorganismen im Gärverlauf

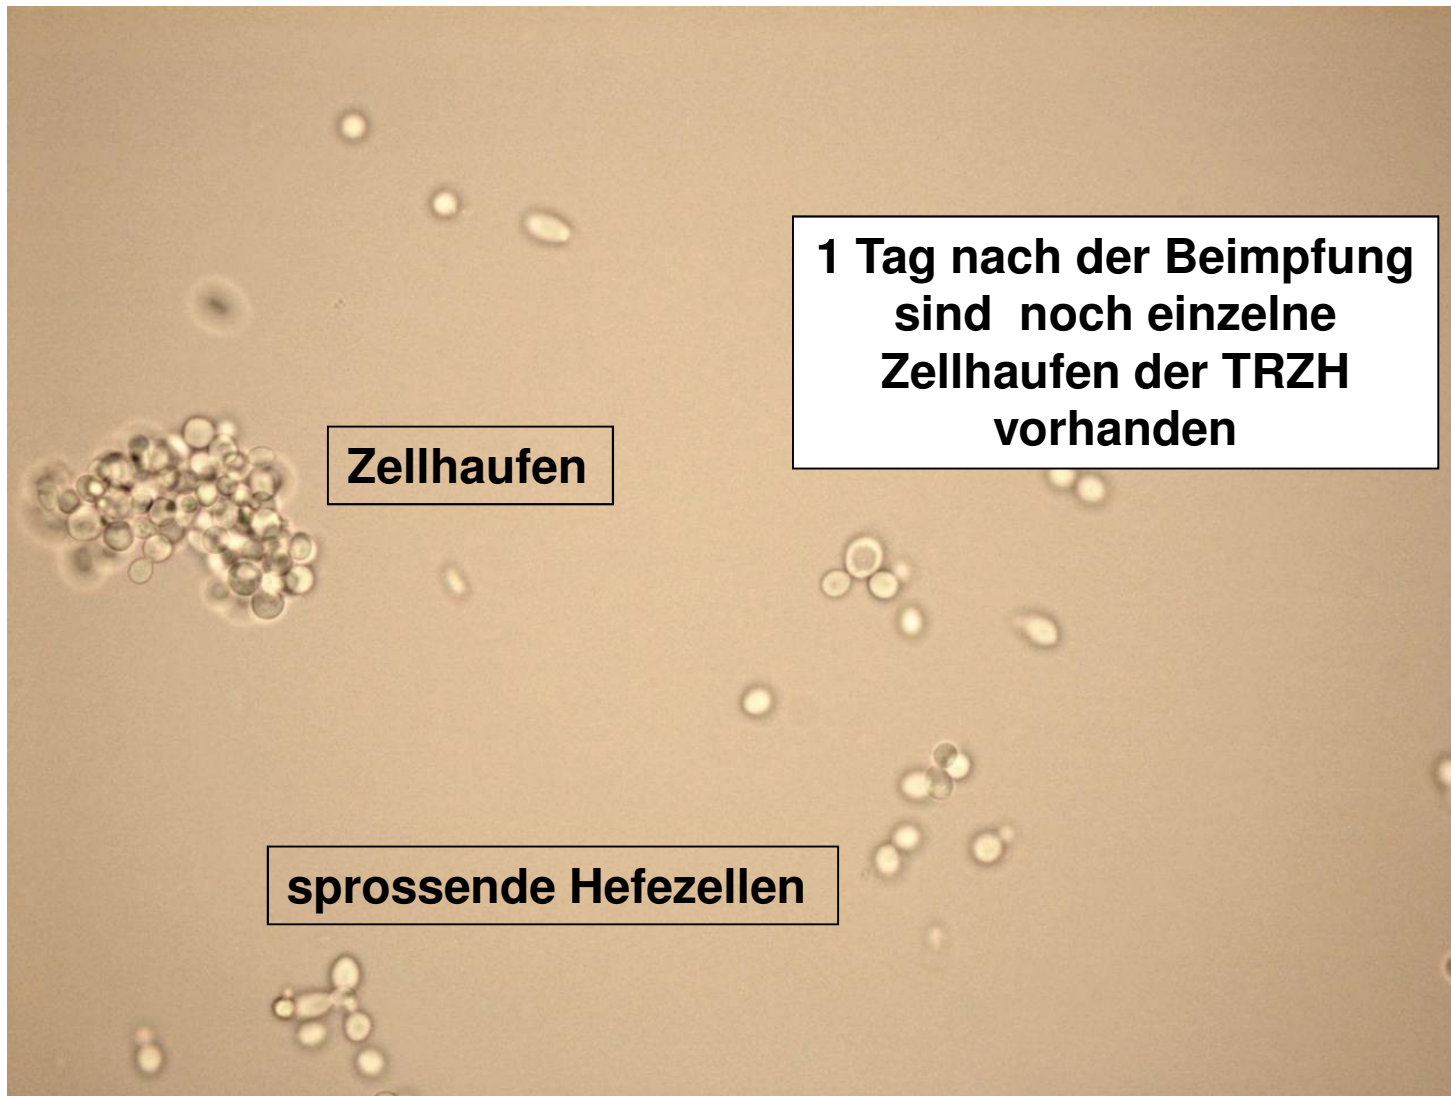


Most, 1 Tag nach der Beimpfung mit TRZH, Objektiv 40x

Mikroorganismen im Gärverlauf

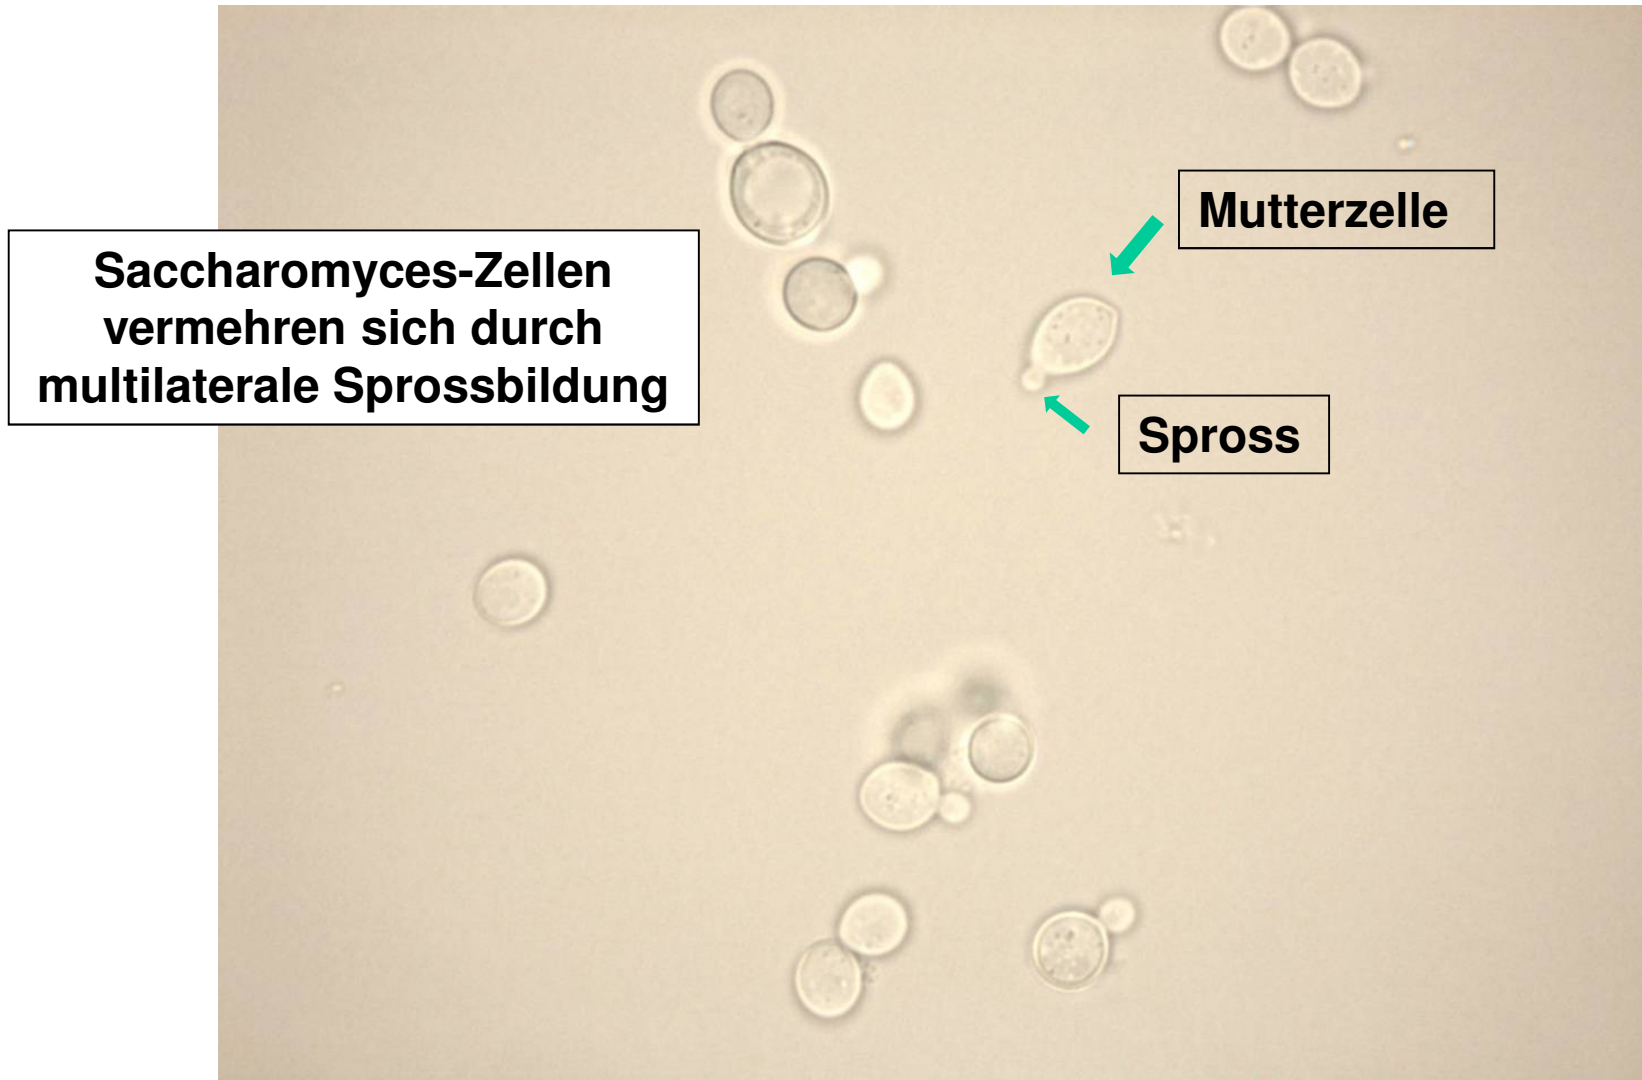


Most, 1 Tag nach der Beimpfung mit TRZH, Objektiv 100x

Mikroorganismen im Gärverlauf

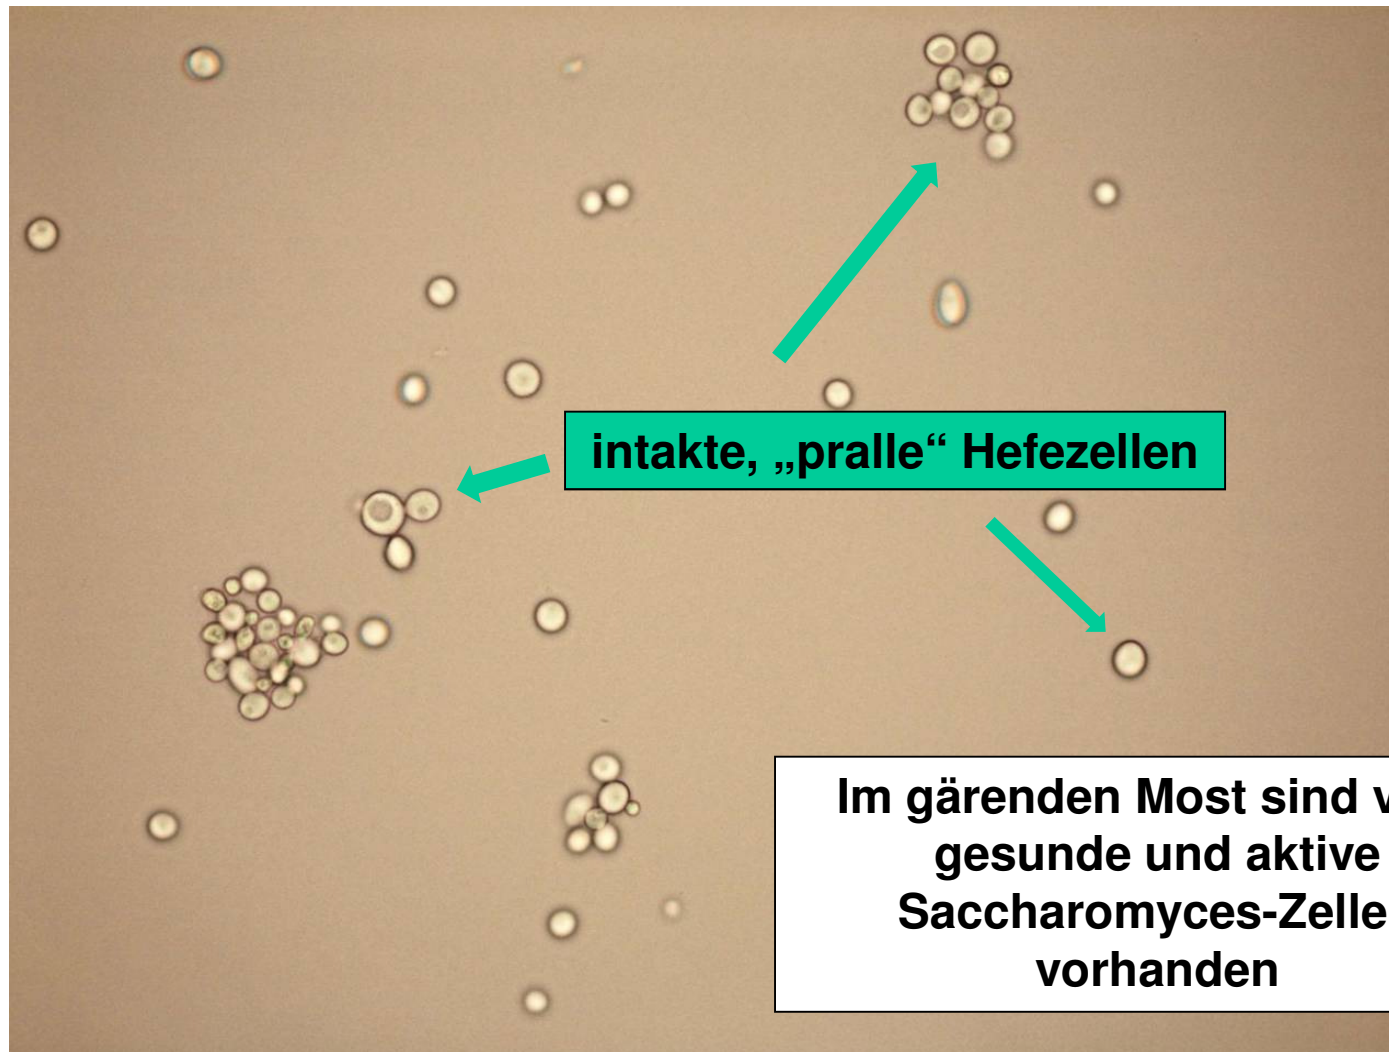

Most , 8 Tage nach der Beimpfung mit TRZH, Objektiv 40x

Mikroorganismen im Gärverlauf

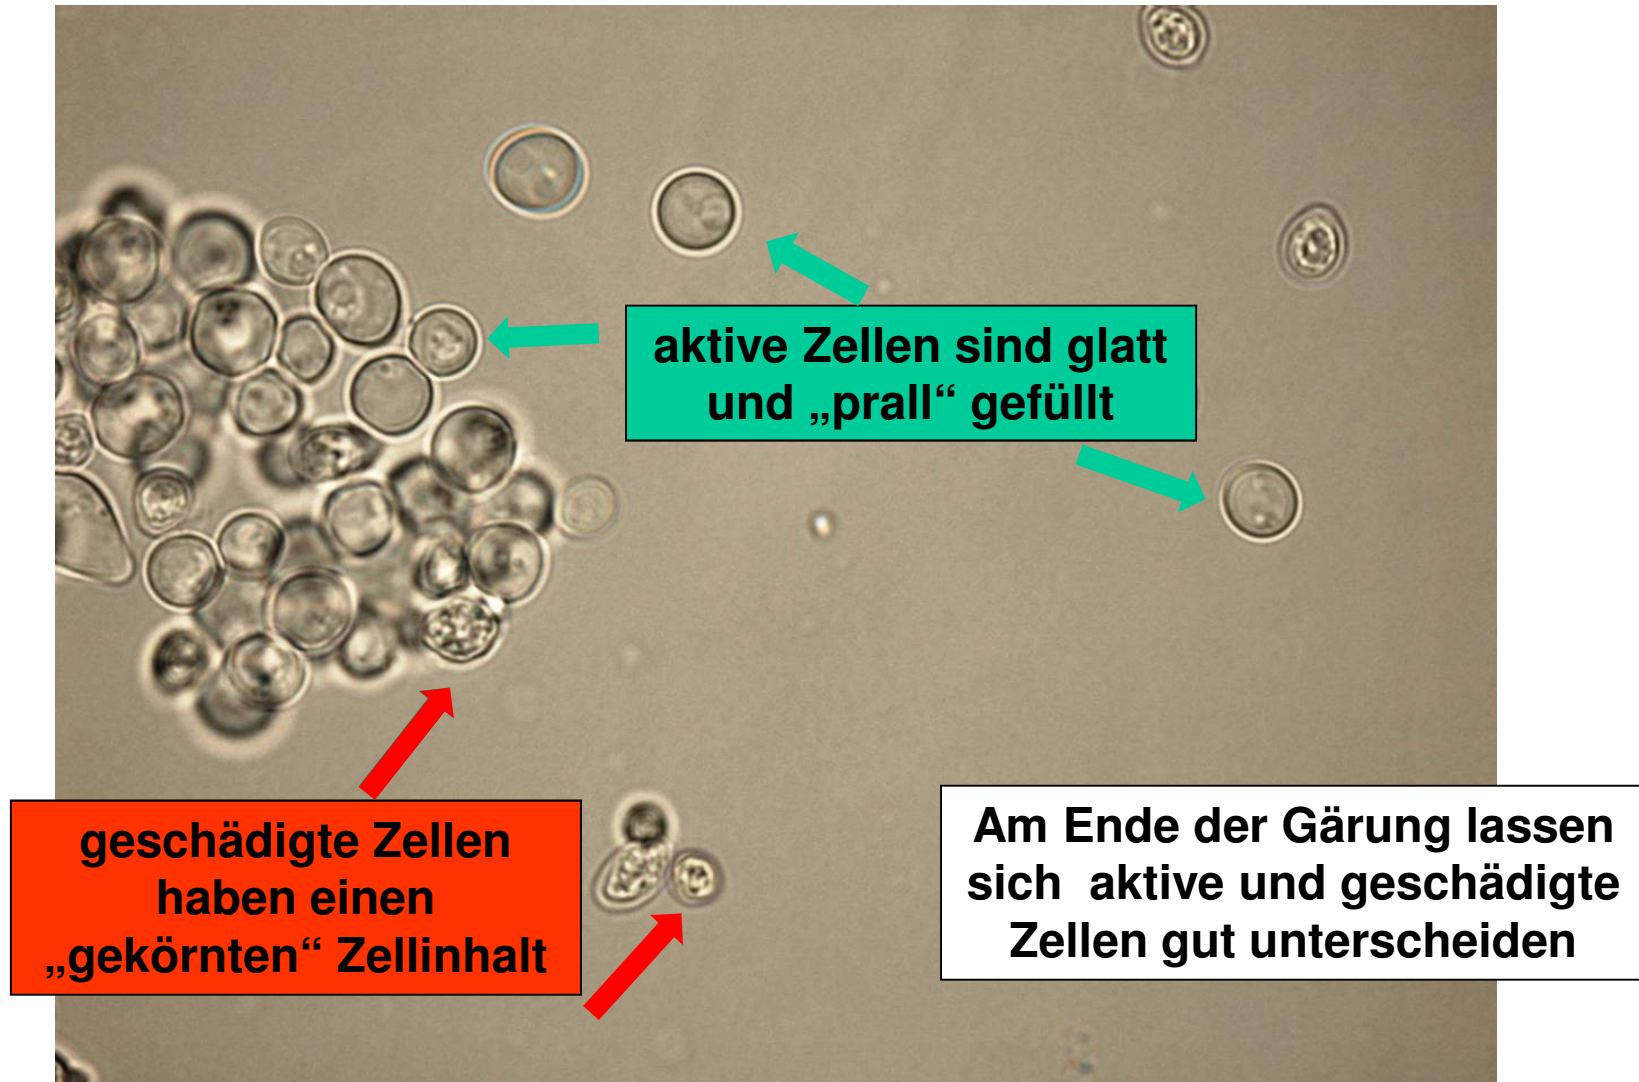

Most , 14 Tage nach der Beimpfung, Gärende, Objektiv 100x