


Temperaturverlauf im Gewächshaus zum Zeitpunkt des Versuches

Histogramm 24.06.15 - 31.07.15

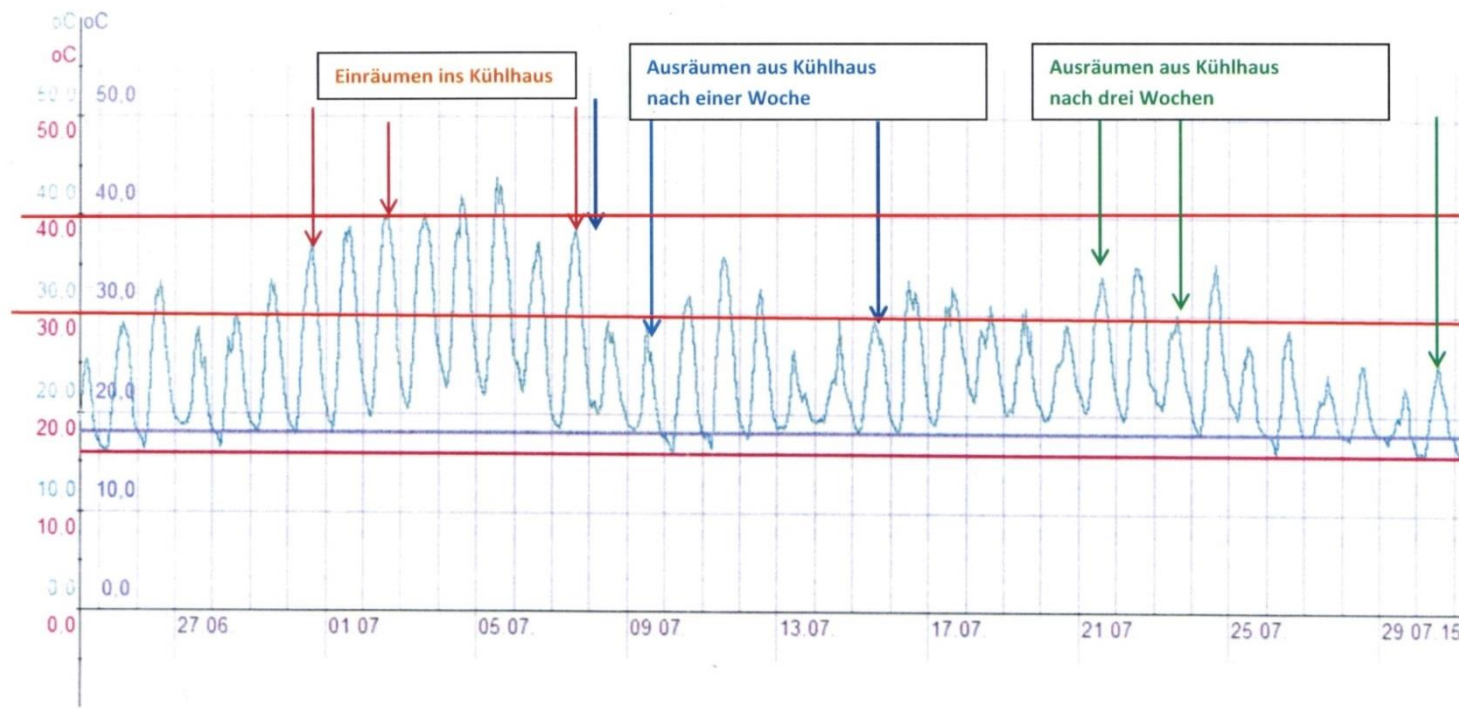

64 Kabin 10000 Raumtemperatur
64 Kabin 11200 Heizg: Raumsollwert vor/nach Verzg
64 Kabin 12200 Lüftg: Raumsollwert vor/nach Verzg

Min	Mittel	Max	
15,8	24,5	43,9	oC
16,0	16,0	16,0	oC
18,0	18,0	18,0	oC